


## Toftlund Fjernvame A.m.b.a

## Fjernvarmedeklaration 2024

## Brændselsfordeling i procent

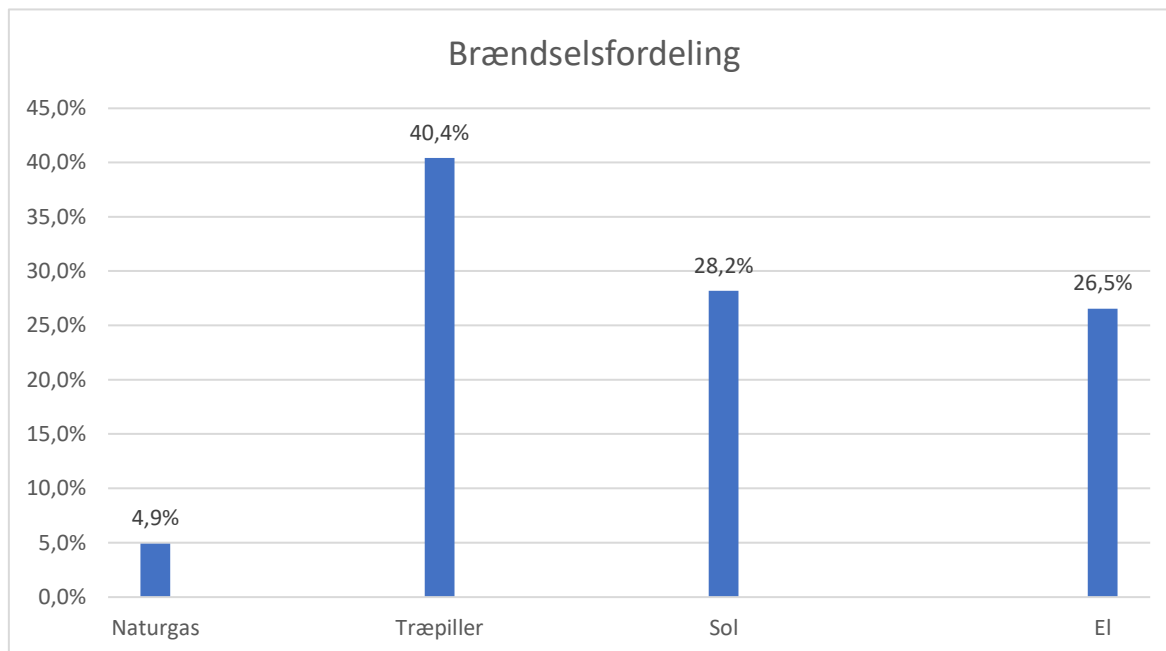

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

95,1%

## Miljødeklaration:

| Emissioner til luften                  | Fjernvarme pr. GJ |              | Fjernvarme pr. kWh |              |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Udledning af CO2 (Drivhusgas)          | 15,7              | kg/GJ        | 56,4               | g/kWh        |
| Udledning af CH4 (Drivhusgas)          | 7,1               | g/GJ         | 25,7               | mg/kWh       |
| Udledning af N2O (Drivhusgas)          | 2,3               | g/GJ         | 8,3                | mg/kWh       |
| <b>CO2-ækvivalenter i alt</b>          | <b>16,5</b>       | <b>kg/GJ</b> | <b>59,6</b>        | <b>g/kWh</b> |
|                                        |                   |              |                    |              |
| Udledning af SO2                       | 6,1               | g/GJ         | 21,8               | mg/kWh       |
| Udledning af Nox                       | 50,5              | g/GJ         | 181,7              | mg/kWh       |
| Inddata periode: 01.01.2024-31.12.2024 |                   |              |                    |              |

## Kontaktoplysninger:

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Selskab | Toftlund Fjernvame A.m.b.a  |
| CVR-nr. | 63690619                    |
| Adresse | Østerdalen 3, 6520 Toftlund |
| Telefon | 74831640                    |
| Mail    | Tf@toftlundfjernvarme.dk    |

## Udarbejdet af:

## JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88  
9330 Dronninglund  
Telefon 98 84 11 55  
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1  
8660 Skanderborg  
Telefon 75 85 95 40  
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

## Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

**Værkets rangering****Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

**Rangeringsmodellen:****DK1**

58 kg CO2-eq/GJ

14 kg CO2-eq/GJ